

Måleverdi	Kw/h	Kw/h	Kw/h	Kw/h	Kw/h	Kw/h		
Måler	HE30014	39997310	HEV1720-5	HEV1771-5	HEV1773-5	HEV1775-5		
	Sameie	RG Hagland	Østensjø	Amunsen	Opplæring	Klovning	Totalforbruk	Total pr År
1. Kv. 2001	97040	25440	9400	3240	5520	8620	149260	
2. Kv. 2001	57920	16640	13160	3840	6800	8545	106905	
3. Kv. 2001	22160	18440	15440	3640	6040	7680	73400	
4. Kv. 2001	67680	22720	18440	3780	6060	7890	126570	456135
1. Kv. 2002	81280	21480	13800	3360	8680	8840	137440	
2. Kv. 2002	40640	14720	12070	3417	6880	7940	85667	
3. Kv. 2002	38880	14280	10040	3630	6600	8907	82337	
4. Kv. 2002	78960	23840	8360	3142	7600	9060	130962	436406
1. Kv. 2003	34947	23680	10040	3477	8480	8740	89364	
2. Kv. 2003	47680	15640	9000	4134	5000	7140	88594	
3. Kv. 2003	24880	17680	10450	4560	8600	8300	74470	
4. Kv. 2003	62640	24050	11360	4120	6840	7890	116900	369328
1. Kv. 2004	32320	24280	13560	4540	6800	8060	89560	
2. Kv. 2004	17360	15800	9560	4260	6560	9680	63220	
3. Kv. 2004	21484	15251	15240	4980	6160	7880	70995	
4. Kv. 2004	20460	21446	7840	4120	6790	8890	69546	293321
1. Kv. 2005	20492	22854	9883	4660	6520	8900	73309	
2. Kv. 2005	10772	15699	11234	4360	6200	7500	55765	
3. Kv. 2005	11900	13650	12123	4200	6400	7908	56181	
4. Kv. 2005	16472	16304	13960	4460	6780	7350	65326	250581

#### Sameie

Strømmåler for sameie logger energiforbruker for oppvarming og tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, isvannsanlegg og gjenvinningsanlegg

SD anlegg med romstyring ble installert og testet 1 kvartal 2003 Gjenvinningsanlegg ble installert og testet 4 kvartal 2003

#### RG Hagland

Stømmåler logger lys og andre installasjoner Det er ikke utført strømsparende tiltak

#### Østensjø

Stømmåler logger lys og andre installasjoner Det er ikke utført strømsparende tiltak

#### Amunsen

Stømmåler logger lys og andre installasjoner Det er ikke utført strømsparende tiltak


#### Klovning

Stømmåler logger lys og andre installasjoner Det er ikke utført strømsparende tiltak

#### Opplæringskontoret for sjøfolk

Stømmåler logger lys og andre installasjoner Det er ikke utført strømsparende tiltak


## ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET SAMLET

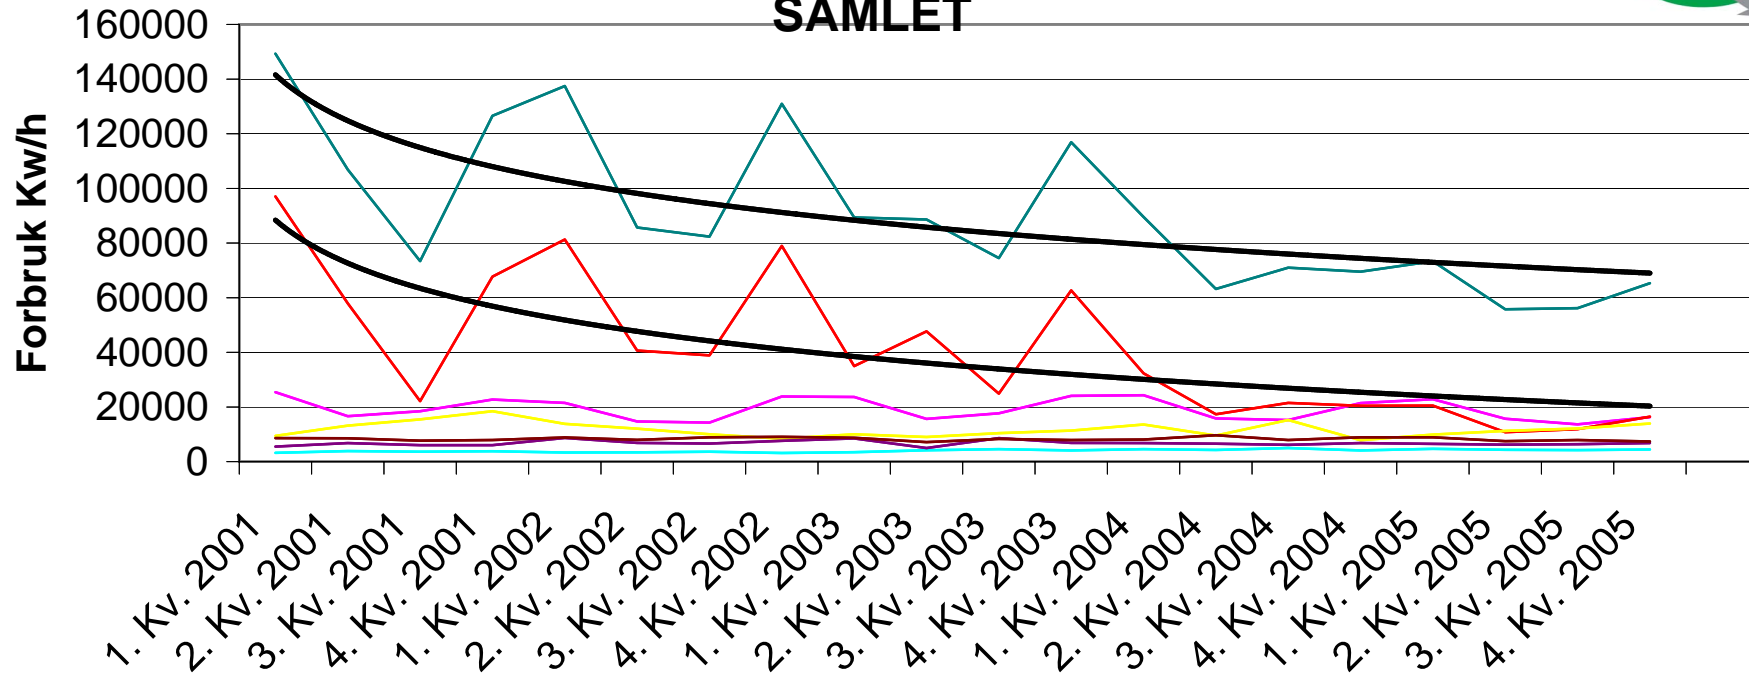


**2001 - 2005**

**Samlet Reduksjon 2001-2005 45%**


**Reduksjon Sameie 2001-2005 75%**

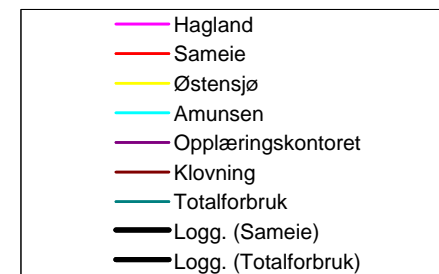


## ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET SAMEIE

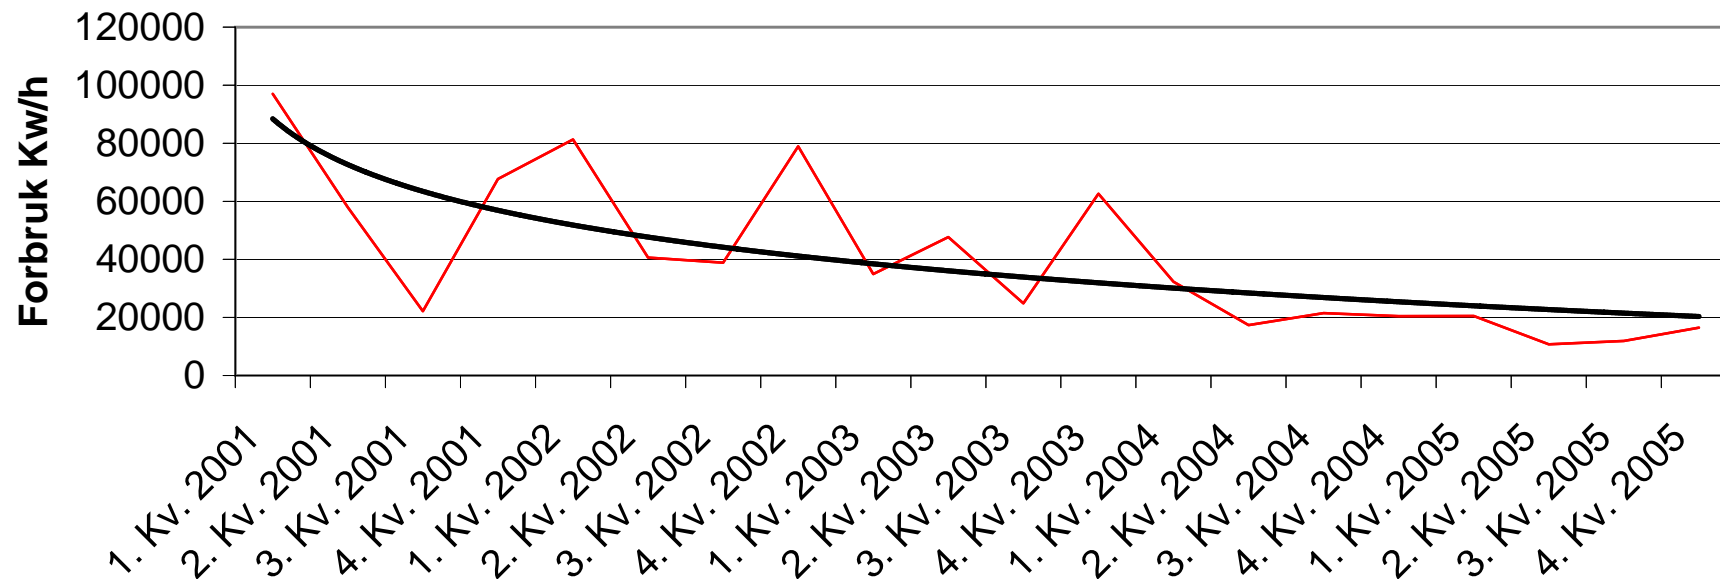

2001 - 2005  
 Forbruk 2001 244.800 Kw/h  
 Forbruk 2002 239.760 Kw/h  
 Forbruk 2003 170.147 Kw/h  
 Forbruk 2004 91.624 Kw/h  
 Forbruk 2005 59.636 Kw/h



## ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET SAMEIE - TOTALFORBRUK

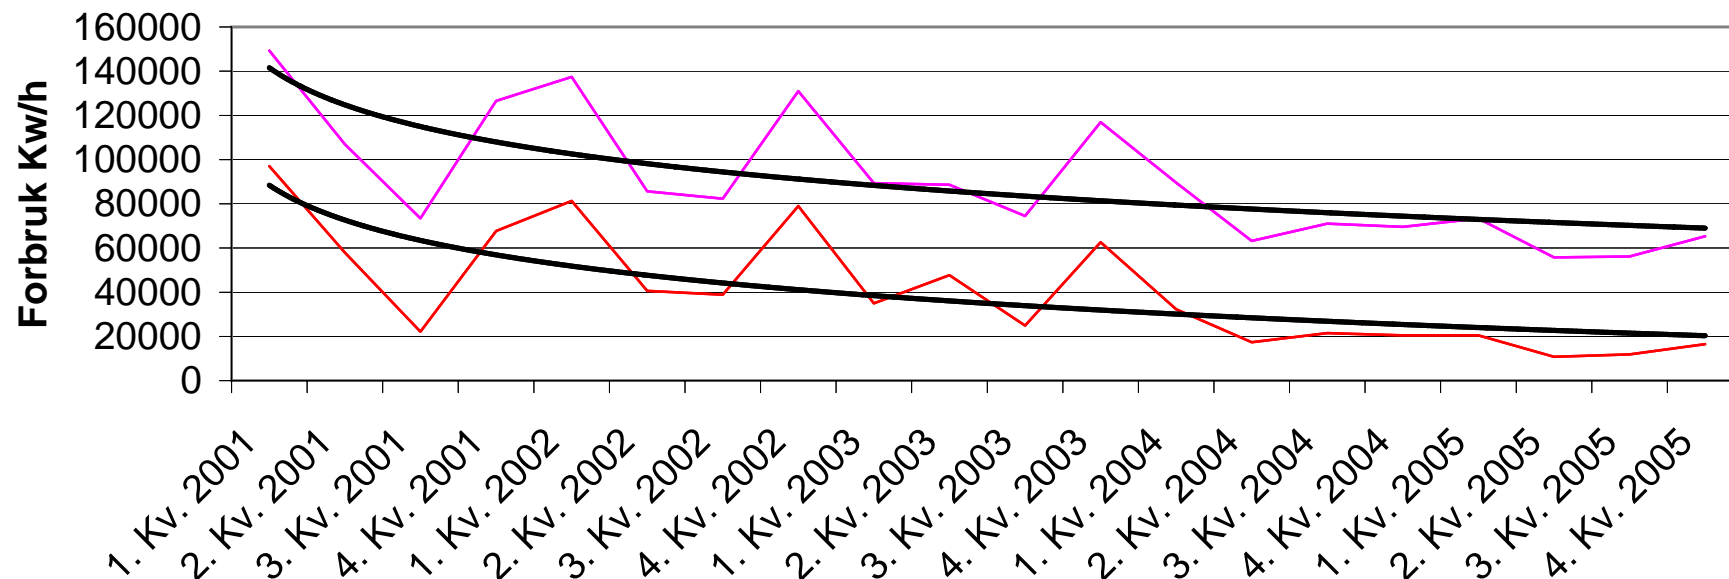

2001 - 2005

Sameie - Totalforbruk pr. år.


Forbruk 2001 244.800 Kw/h - 456.135 Kw/h

Forbruk 2002 239.760 Kw/h - 436.406 Kw/h



Forbruk 2003 170.147 Kw/h - 369.328 Kw/h

Forbruk 2004 91.624 Kw/h - 293.321 Kw/h



Forbruk 2005 59.636 Kw/h - 250.581 Kw/h




# ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET ØSTENSJØ

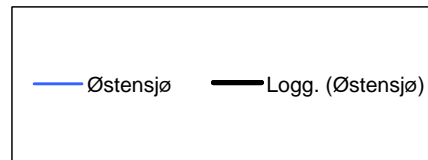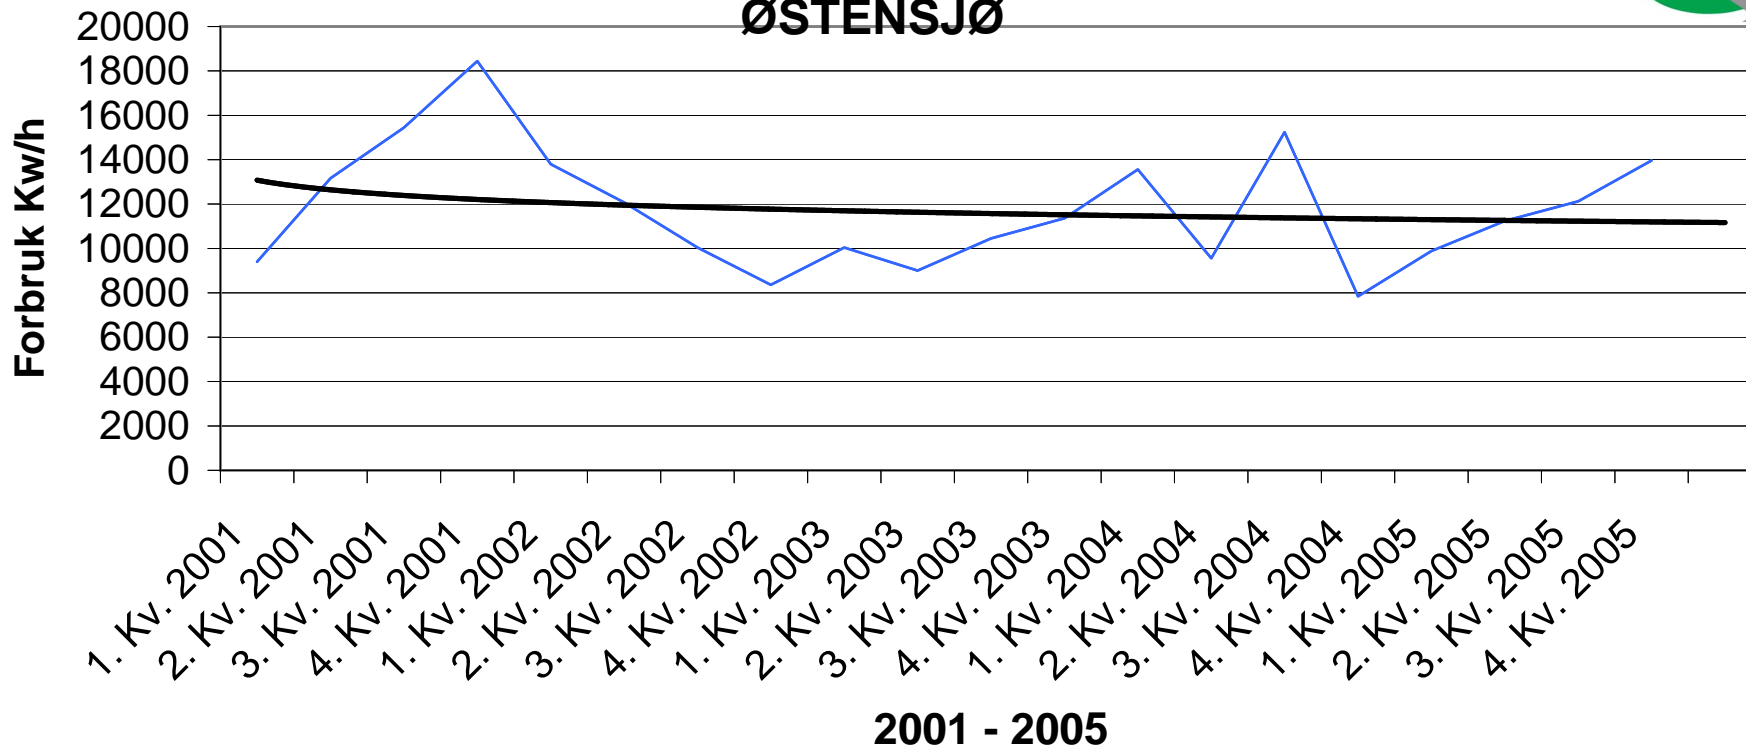


# ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET AMUNSEN

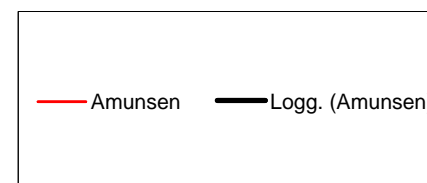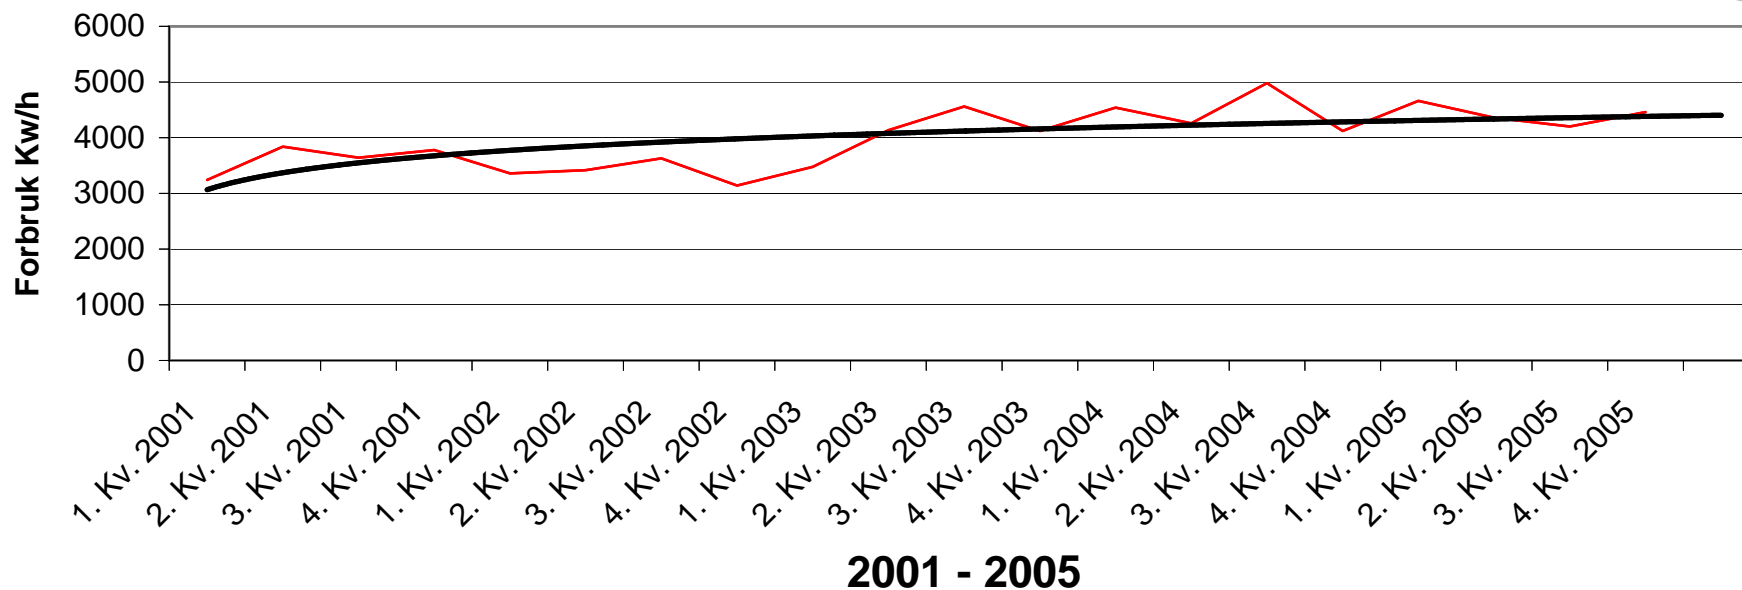



# ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGGET OPPLÆRINGSKONTORET

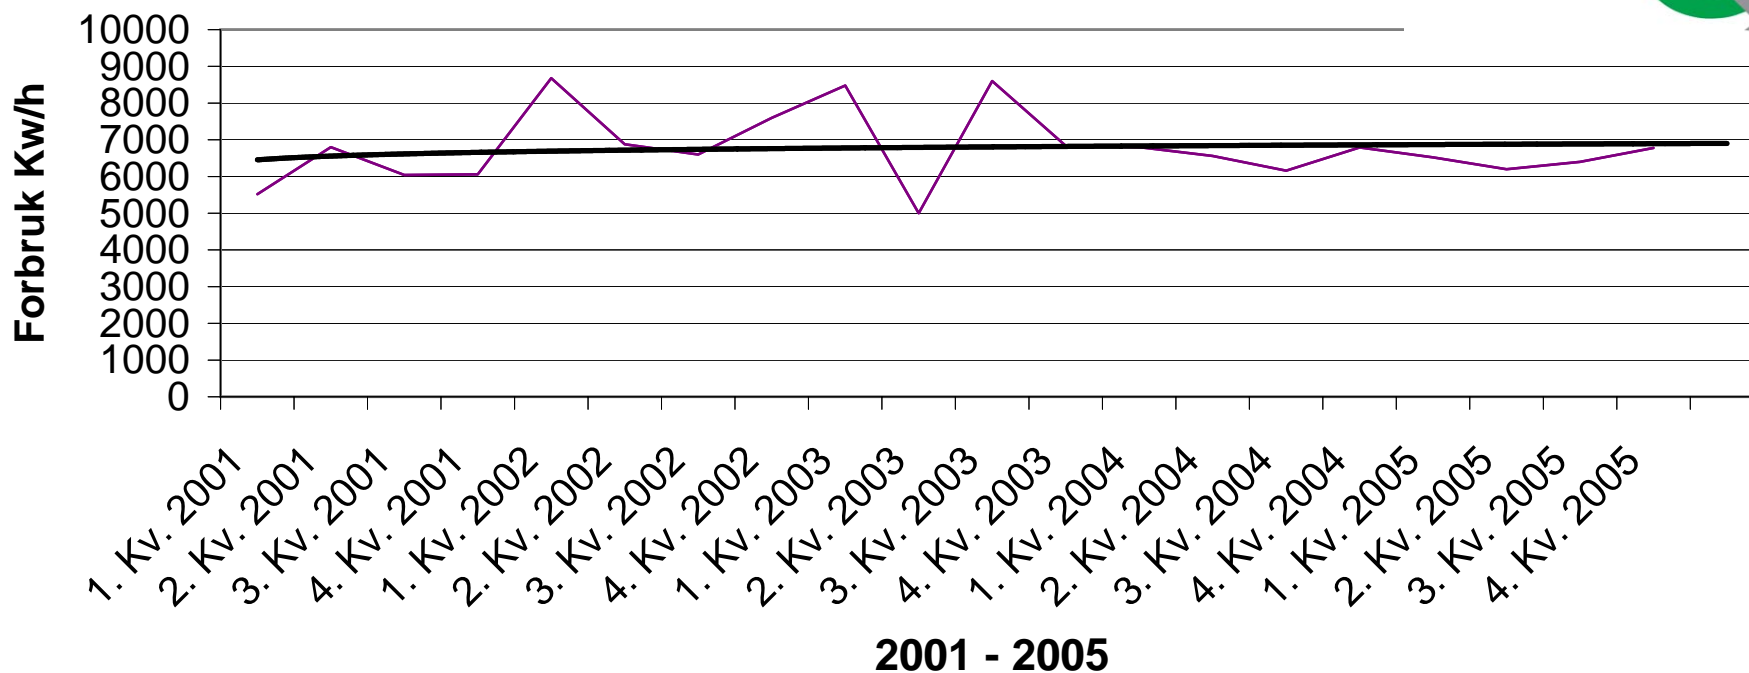


2001 - 2005

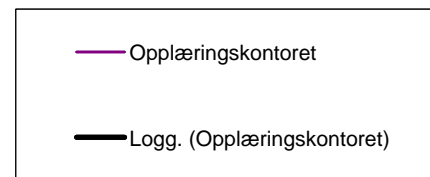

# ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET KLOVNING

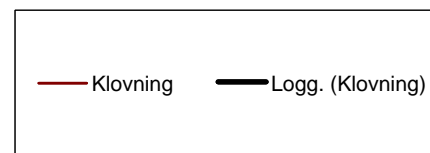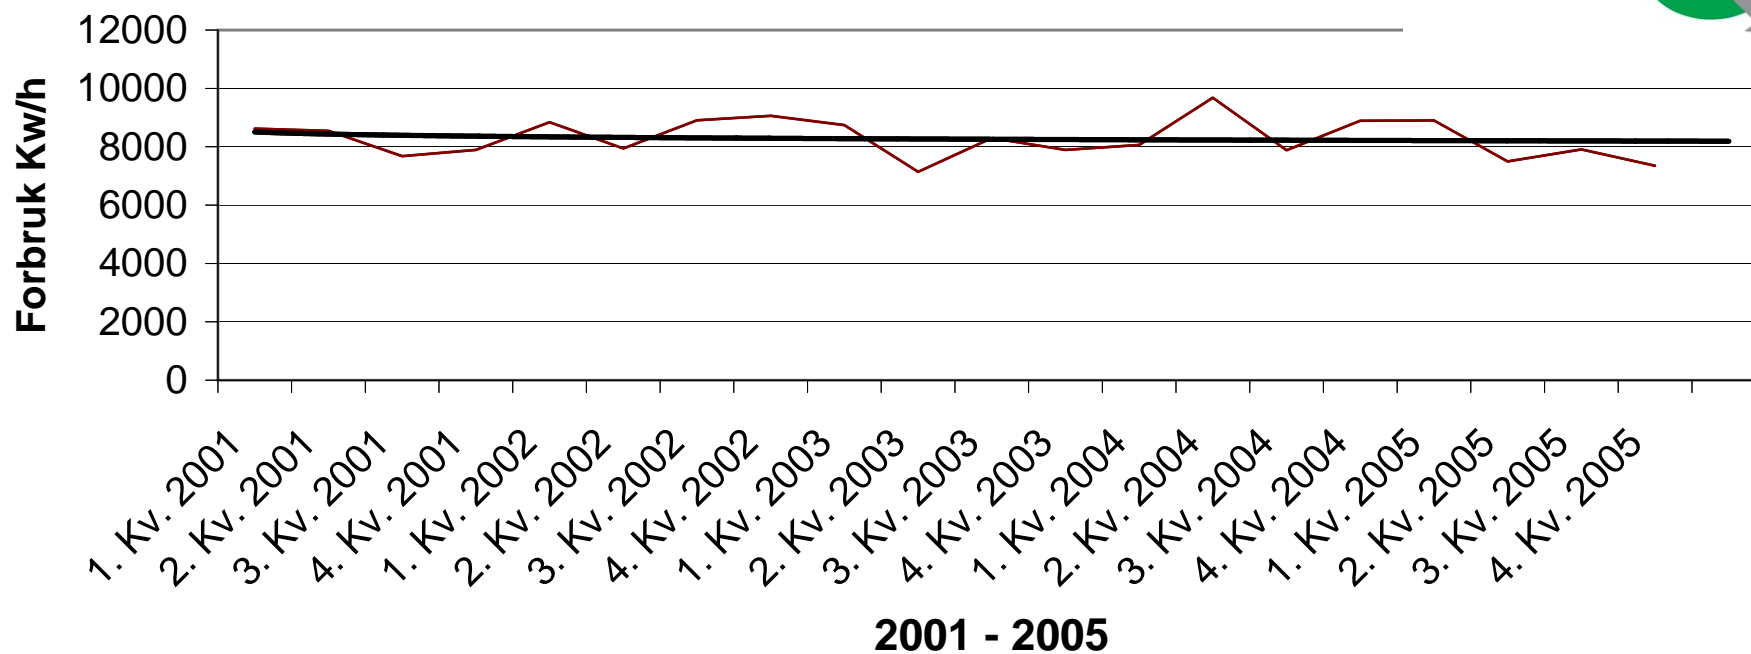

# ENERGIFORBRUK SJØFARTSBYGGET RG HAGLAND

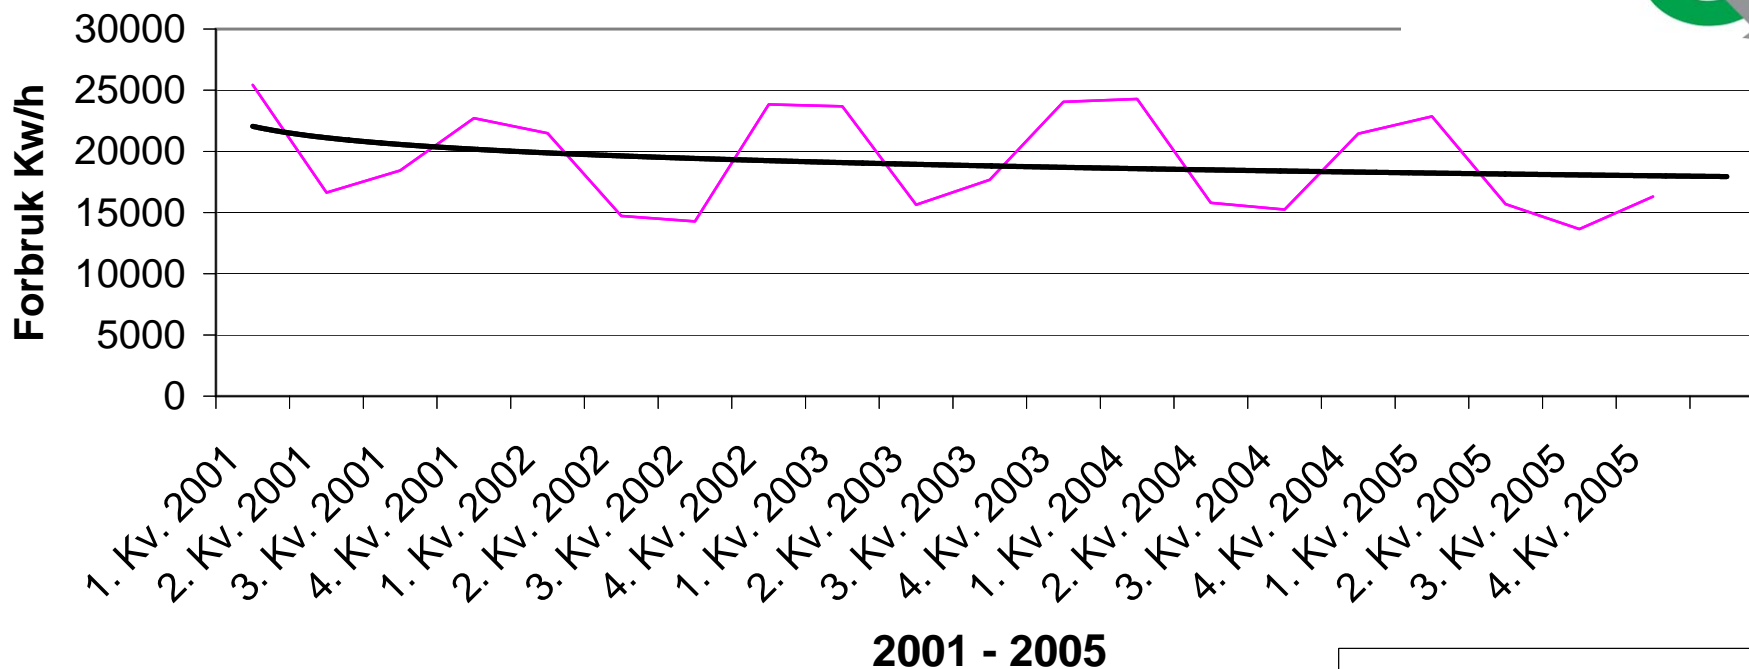

2001 - 2005

